W1

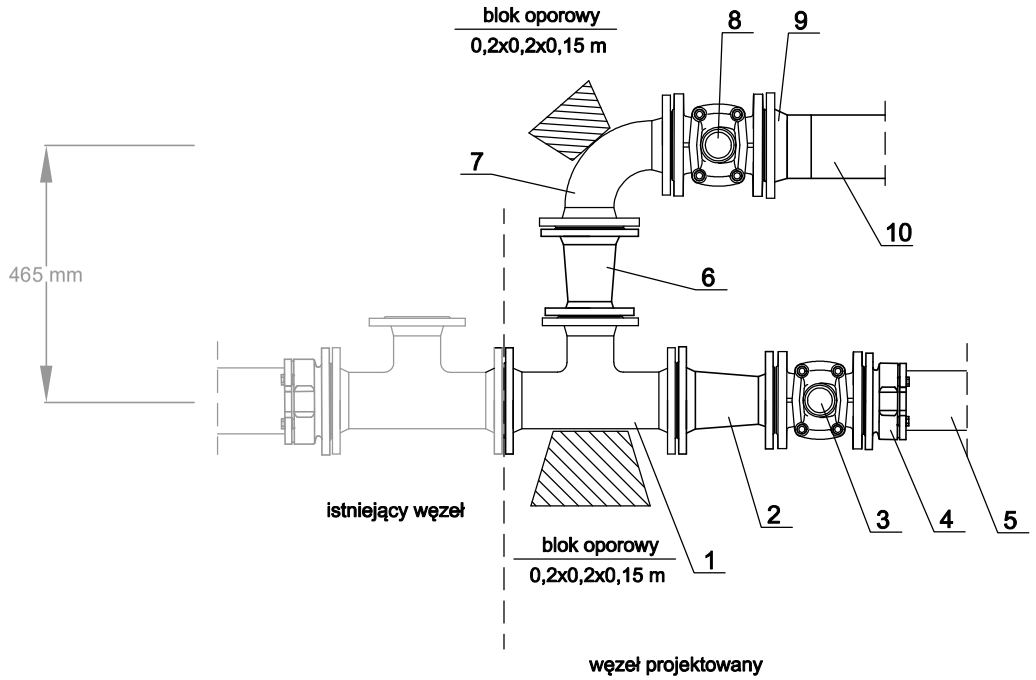

W2

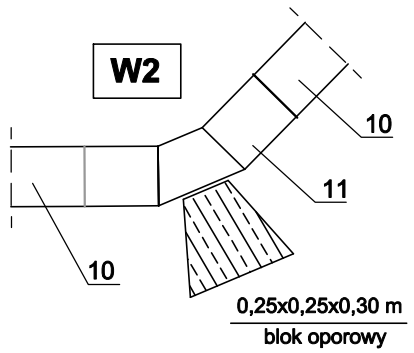

W3

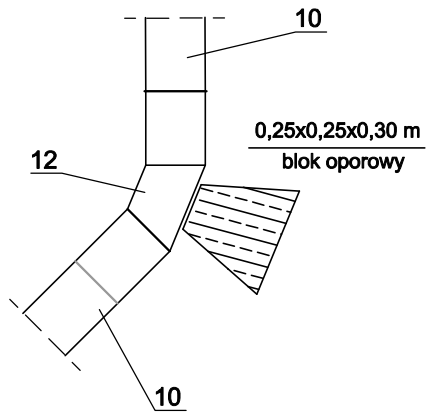

W4-HP1

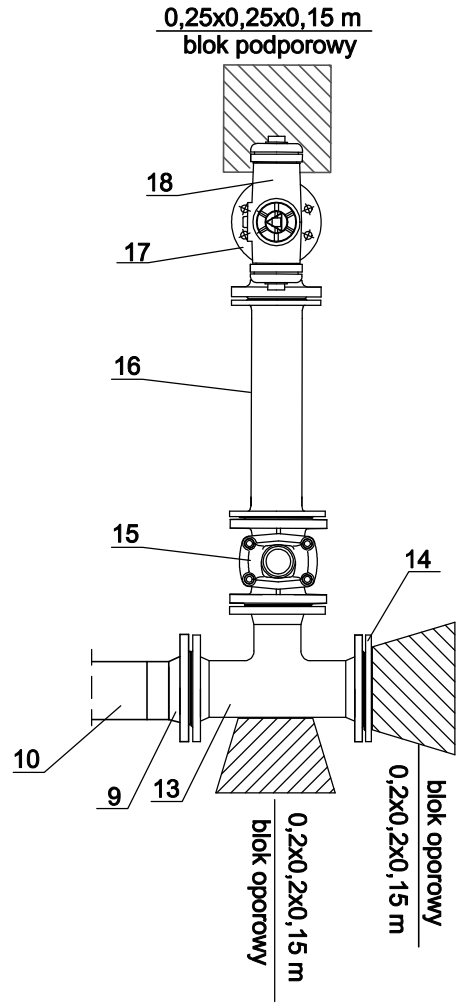

skrzynki uliczne zasuw odcinających

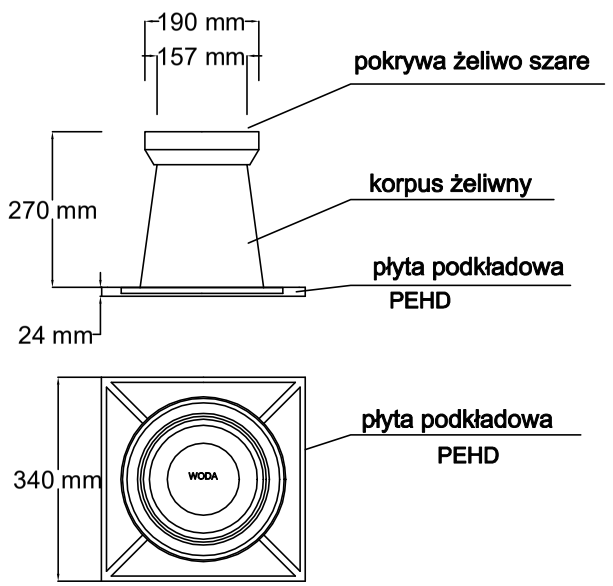

LEGENDA

1. Trójnik kołnierzowy żeliwny DN80/80, PN 10.
2. Zwężka dwukołnierzowa zeliwna DN 80/50, PN 10.
3. Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN50, PN 10.
4. Łącznik żeliwny rurowo-kołnierzowy DN 50, PN 10, z zabezpieczenim przed przesunięciem.
5. Ist. rura DN 50 (materiał spr. na eatapie budowy).
6. Zwężka dwukołnierzowa zeliwna DN 100/80, PN 10.
7. Kolano żewline DN 100 90°, PN 10.
8. Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN100, PN 10.
9. Tuleja PE HD DN 110 + kołnierz luźny DN 100.
10. Proj. rura PE 100 DN110, SDR 17, PN10.
11. Łuk segmentowy PE 100 DN 110 45°, SDR 17, PN 10.
12. Łuk segmentowy PE 100 DN 110 51°, SDR 17, PN 10.
13. Trójnik kołnierzowy żeliwny DN100/80, PN 10.
14. Kołnierz ślepy żeliwny DN 100 mm, PN 10.
15. Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN80, PN 10.
16. Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN 80, PN 10, L=0,5 m.
17. Kolano stopowe żeliwne DN 80, PN 10.
18. Hydrant nadziemny DN 80, PN 10, z podwójnym zamknięciem, zabezpieczony przed złamaniem.

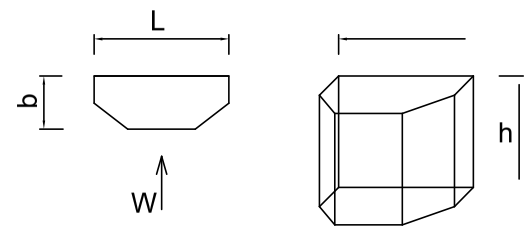

Szerokość bloku "b" nie powinna być mniejsza niż odległość ścian wykopu od ścianki kształtki, gdyż blok powinien się oprzeć o grunt nienaruszony (min. 0,3m podyktowane szerokością wykopu).

TEMAT:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
ADRES INWESTYCJI:	**Lasocice, ul. Słoneczna dz. nr 375, 357**
DATA	04.2025 r.
INWESTOR:	**GMINA ŚWIĘCIECHOWA UL. UŁAŃSKA 4 64-115 ŚWIĘCIECHOWA**
SKALA	——
NAZWA RYS.	**Schemat węzłów wodociągowych**
NR RYS.	3
PROJEKTANT	inż. Jarosław Flamer upr. proj. WKP/0286/POOS/07 bez ograniczeń w branży instalacyjnej
SPRAWDZAJĄCY	inż. Łukasz Frąckowiak upr. proj. WKP/0345/POOS/09 bez ograniczeń w branży instalacyjnej
NR STR.	10