


LEGENDA

- 1. Trójnik kołnierzowy żeliwny DN100/80, PN 10.
- 2. Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN80, PN 10.
- 3. Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN 80, PN 10, L=0,5 m.
- 4. Kolano stopowe żeliwne DN 80, PN 10.
- 5. Osłona odwadniająca hydrantu.
- 6. Hydrant nadziemny DN 80, PN 10, z podwójnym zamknięciem, zabezpieczony przed złamaniem.
- 7. Obudowa teleskopowa z wrzecionem do zasuw.
- 8. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw DN 80.

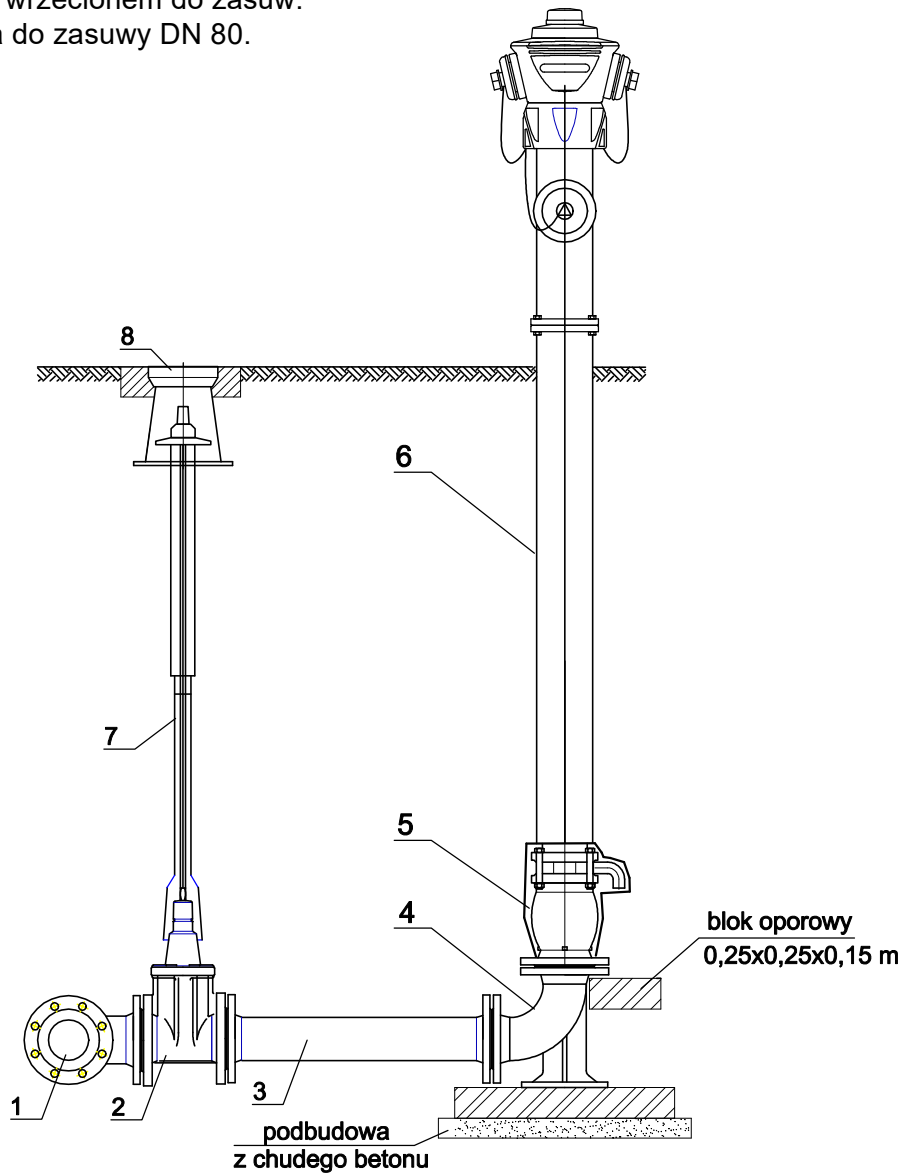

TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		
ADRES INWESTYCJI: Lasocice, ul. Słoneczna dz. nr 375, 357		DATA 04.2025 r.
INWESTOR: GMINA ŚWIECIECHOWA UL. UŁAŃSKA 4 64-115 ŚWIECIECHOWA		SKALA —
NAZWA RYS. Schemat węzła hydrantowego		NR RYS. 4
PROJEKTANT	inż. Jarosław Flamer upr. proj. WKP/0286/POOS/07 bez ograniczeń w branży instalacyjnej	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Łukasz Frąckowiak upr. proj. WKP/0345/POOS/09 bez ograniczeń w branży instalacyjnej	NR STR. 11