


Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia
pom.	pomieszczenie	posadzki	m ²
3.01	słota elektryczna	pl. ceramiczne	64,12
3.02	korridor+hl. schodowa	pl. ceramiczne	32,55
3.03	gab. psychologicz.	pl. ceramiczne	18,40
3.04	słota elektryczna	pl. ceramiczne	32,90
3.05	słota elektryczna	pl. ceramiczne	19,54
Razem			167,51

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ wg PN-ISO 9836:2015

ZESTAWIENIE POMIARÓW BUDYNKU:

- powierzchnia piętra - 167,51 m²

- OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ:
- (L1) (P1) Oznaczenie pionów centralnego ogrzewania
- CV33/500/1200 Grzejnik płytowy stalowy z połączeniem dolnym, wysokość: 500mm, długość: 1200mm, moc 2275W, nastawa na zaworze termostatycznym 5
- Osłona grzejnikowa dostosowana do wymiarów grzejnika
- Przewody instalacji c.o. (zasilanie)
- Przewody instalacji c.o. (powrót)

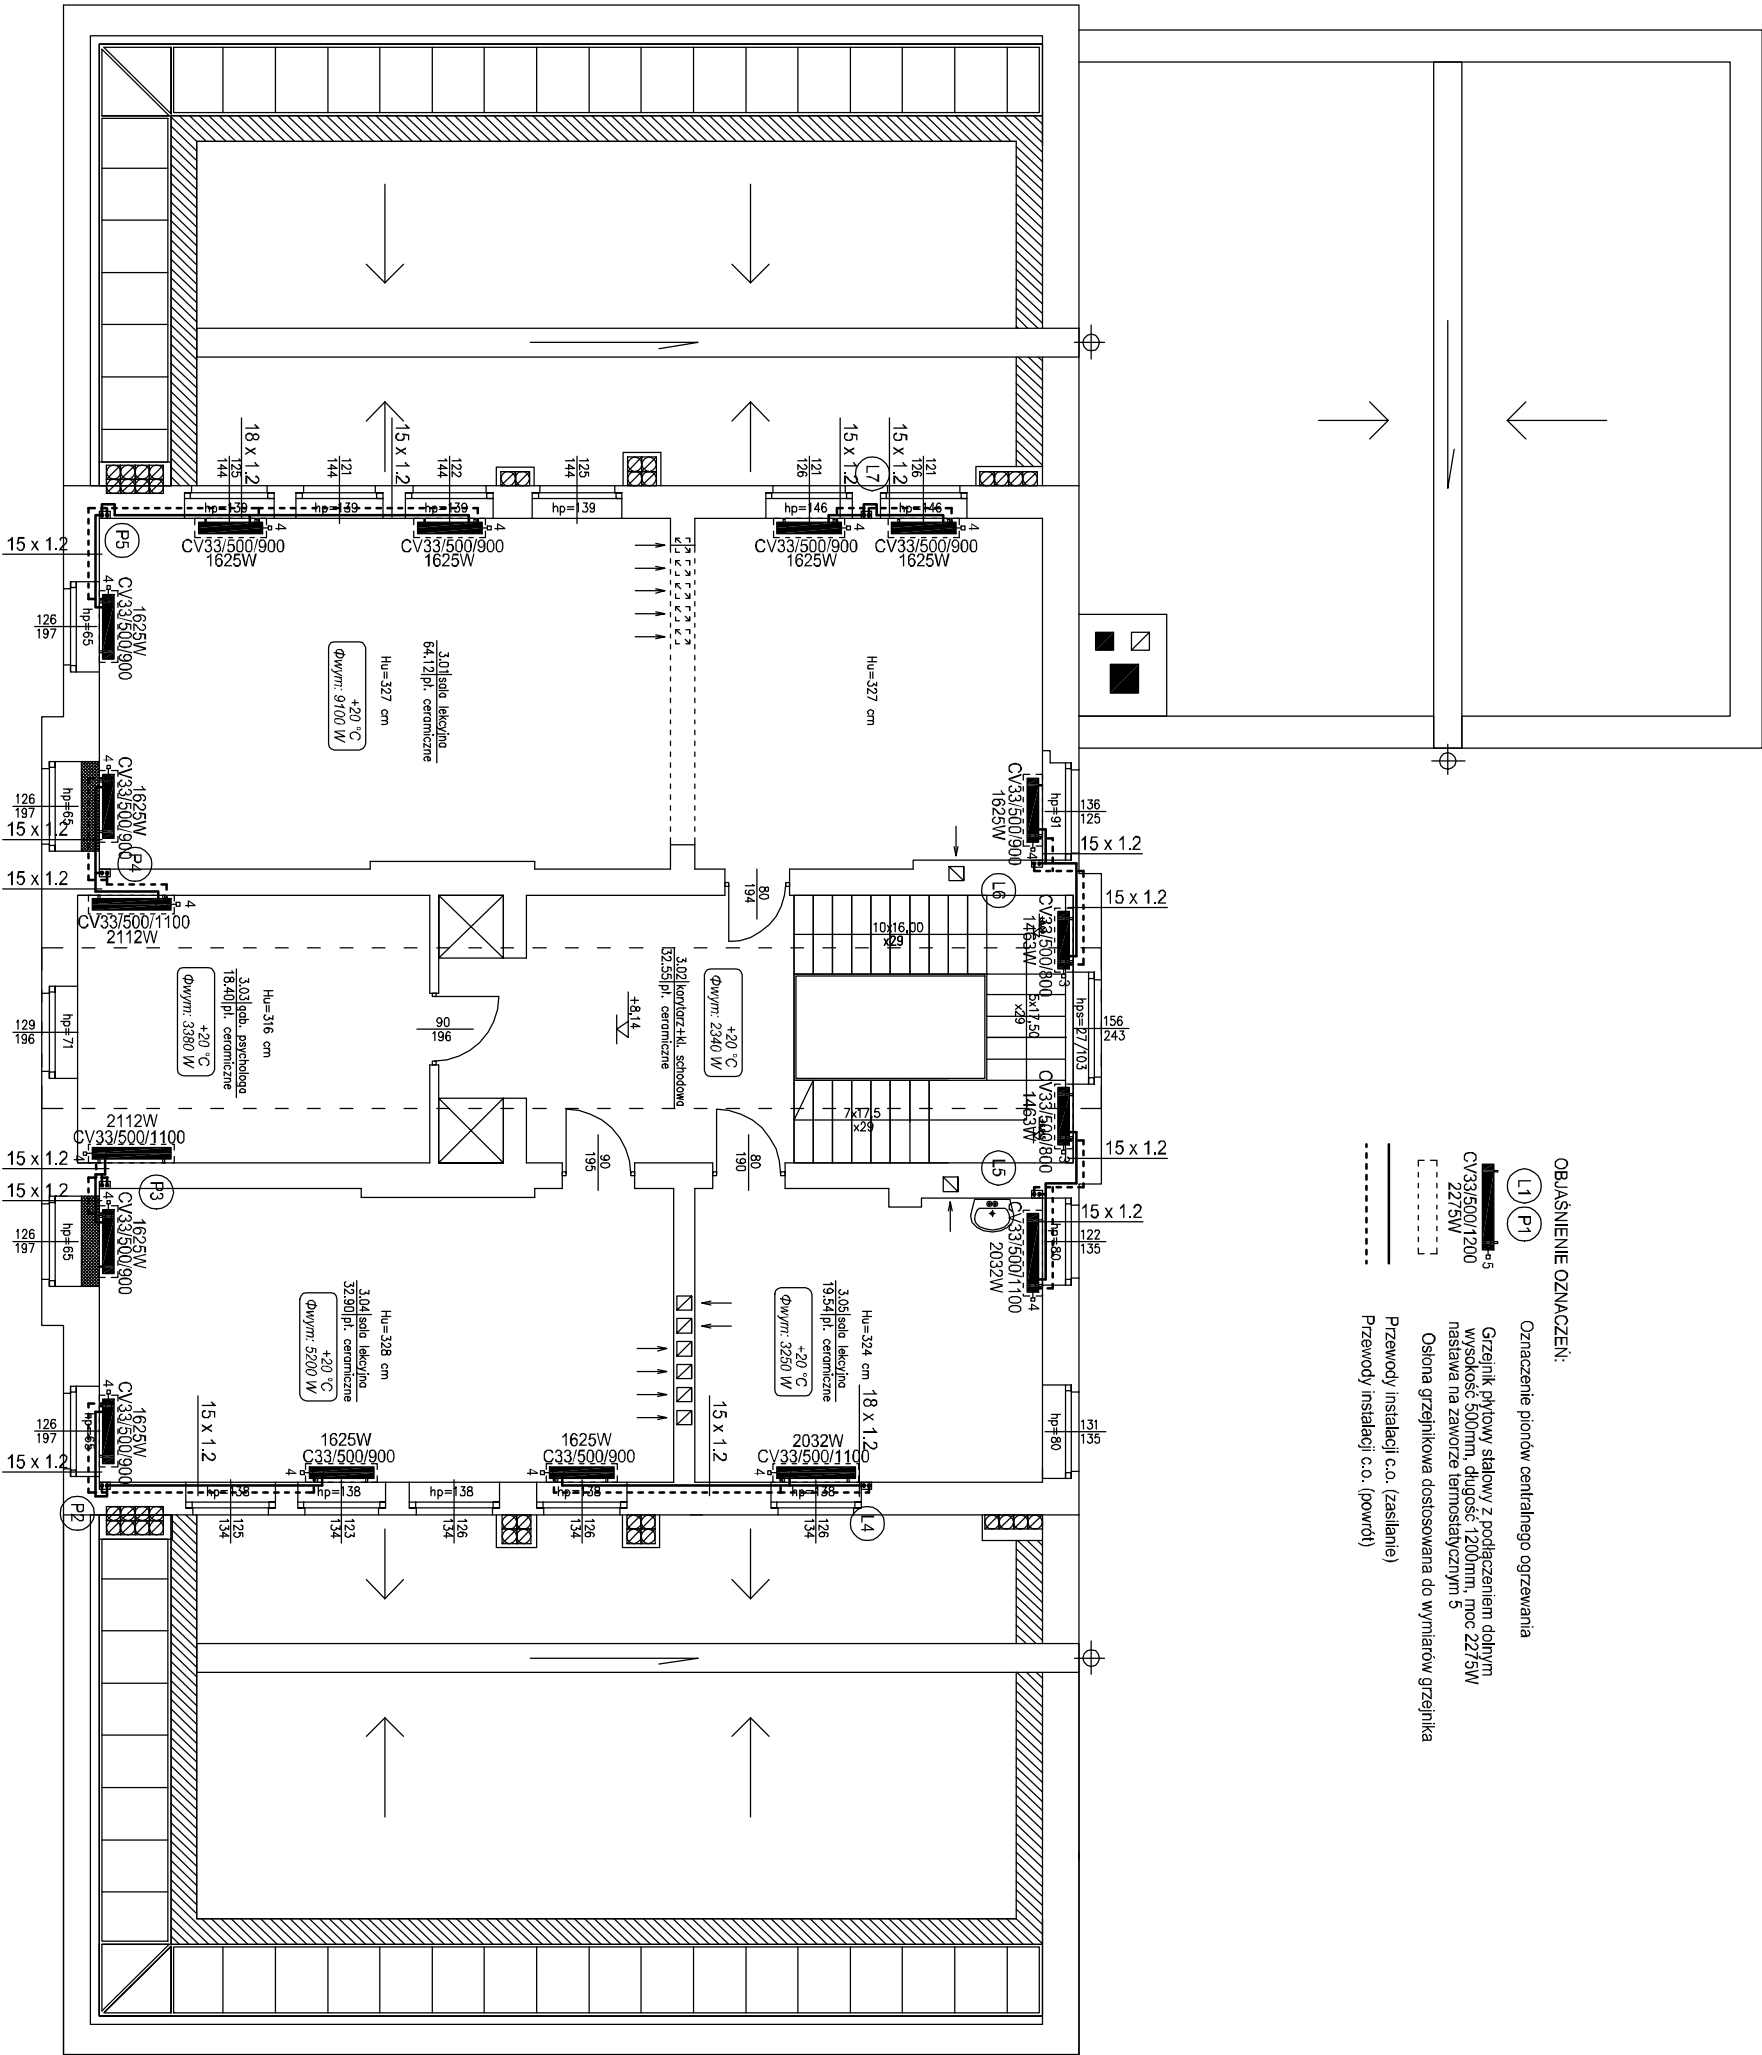

UWAGI:

1. Odczyt wykonany zgodnie z danymi dostawczymi producenta.
2. Grzejniki i armatura montowane wg wytycznych producenta.
3. Miejsce przewidywane dla wytycznych producenta.
4. Przewody prowadzone za systemem wentylacji mechanicznej.
5. Odczyt wykonany z podziałem na podziałki.
6. Przewody prowadzone przez przegrody budowlane wykonane w sposób odpowiadający wymogom technicznym.
7. Przewody instalacji c.o. w sposób odpowiadający wymogom technicznym.
8. Należy wykonać izolację przewodów lub kompensację typu U.
9. Przyjęto rozwiązanie projektowe z uwzględnieniem specyfikacji.

Investor	Gmina Święciechowa	Data	04.2021
Adres budowy	ul. Leszczyńska 1, m. Długie Store, 64-100 Leszno		
Nazwa rysunku	Rzut I piętra – instalacja c.o.	Skala	1:100
Branża	Sanitarna	Nr rys.	S05
Projektant	mgr inż. Leszek Kotodziej	Podpis	
Upr. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	nr : WKP/0348/POOS/12		
Sprowadzający	mgr inż. Łukasz Fiszler	Podpis	
Upr. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	nr : WKP/0344/POOS/09		