


OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 53W, O STRUMIENIU ŚWIELENYM MIN. 6689LM Z OPRAWY, ZE STEROWANIEM UMOŻLIWIĄJĄCYM REDUKCJE MOCY, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK09, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM, TEMP. BARWOWA 4000K. SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANE, OKRĄGLE, ZBIEŻNY (STOŻKOWY), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 8,0m, Z WYSIĘGNIKIEM 1,0m, KĄCIE 0°, Z WNEKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWĄ WNEKI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 53W, O STRUMIENIU ŚWIELENYM MIN. 6689LM Z OPRAWY, ZE STEROWANIEM UMOŻLIWIĄJĄCYM REDUKCJE MOCY, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK09, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM, TEMP. BARWOWA 4000K. SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANE, OKRĄGLE, ZBIEŻNY (STOŻKOWY), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 8,0m, BEZ WYSIĘGNIKA, KĄCIE 0°, Z WNEKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWĄ WNEKI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

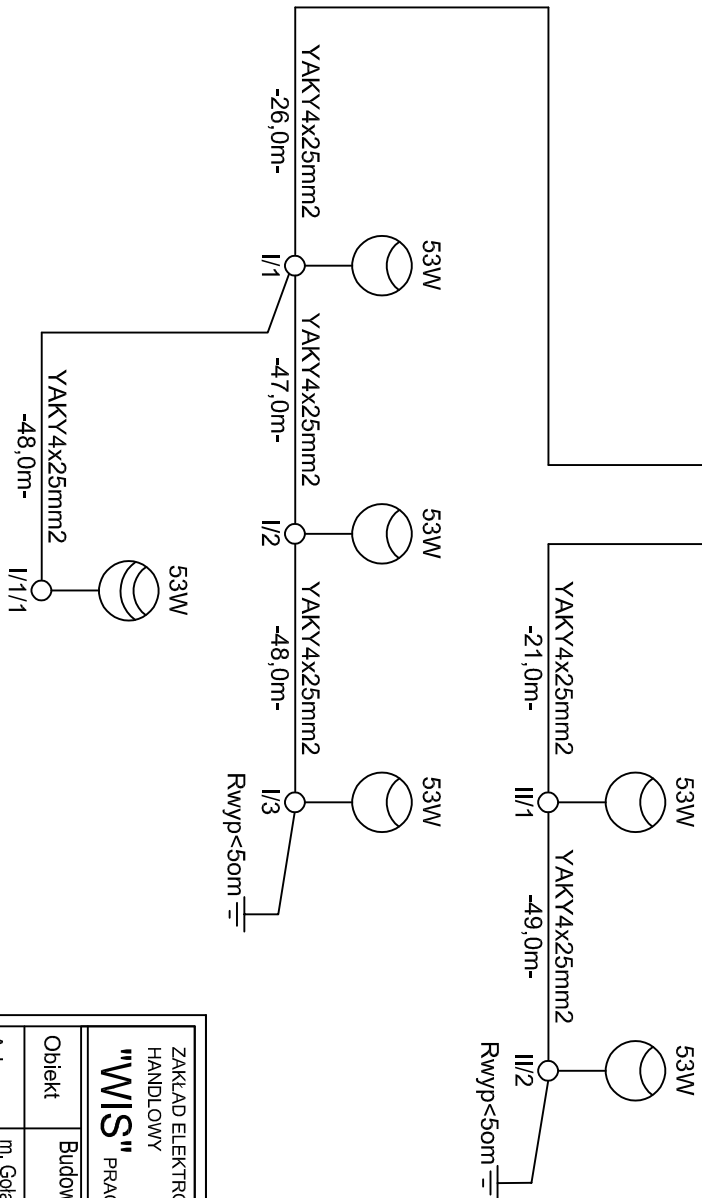

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY				64-100 LESZNO, UL. FRANCIUSKA 61			
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA				TEL. 065 529-90-93			
				TEL.KOM. 601-763-997			
				e-mail: jurek@wis.net.pl			
Obiekt	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach						
Adres	m. Gołanice, gm. Świeciechowa, pow. Iaszczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 79, 101/8, ob. ew. 0001 Gołanice, j. ew. 301305, 2 Świeciechowa						
Inwestor	Gmina Świeciechowa ul. Ułanska 4, 64-115 Świeciechowa						
Treść rysunku	Schemat		Data		Skala		Nr. rysunku
			04.08.2021		3.2		
Branża	elektryczna						
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak		upr. 877/86/L0 WK/P/IE/5729/01				
			spec. inst.-inż.				
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki		upr. 820/86/L0 WK/P/IE/3807/01				
			spec. inst.-inż.				