

Zbliżenia i skrzyżowania kabli i innych urządzeń podziemnych

1. Kable ee na nadpięcie znamionowe sieci do 1kV  
a) skrzyżowanie




4. Kable ee na nadpięcie znamionowe sieci wyższe niż 10kV z kablami tego samego rodzaju  
a) skrzyżowanie




7. Kable z mufami sąsiednich kabli  
- zbliżenie




9. Kabel ze zbiornikami z płynami palnymi  
a) skrzyżowanie

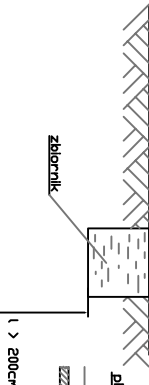


13. Skrzyżowanie kabla z drogą kołową

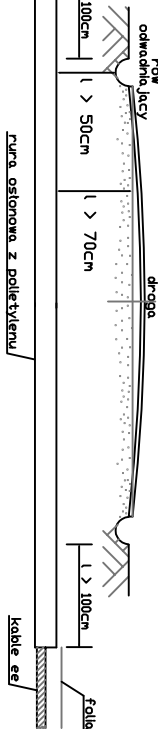


14. Skrzyżowanie kabla z rurociągami wodociagowymi, ściekowymi, ciepłymi, gazowymi

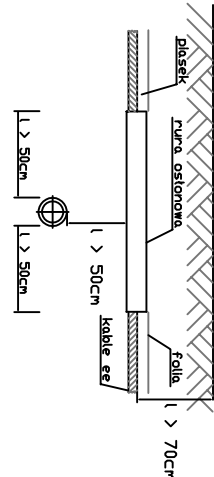

b) zbliżenie




b) zbliżenie




8. Kabel z rurociągami wodociagowymi, ściekowymi, ciepłymi, gazowymi z gazami niepalnymi i rurociągami z gazami palnymi o ciśn. do 0,5 at, z cieczami palnymi i gazami o ciśn. wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającymi 4 at.  
a) skrzyżowanie




10. Kabel z częściami podziemnymi linii nadpowietrznych (ustój, podpora, odciążka)  
- zbliżenie

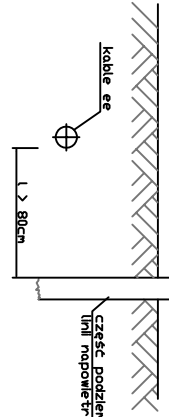

11. Kabel ze ścianą budynku i innych budowli np. tunelu, kanału  
- zbliżenie

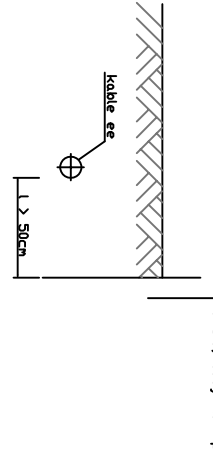

16. Skrzyżowanie kabla z kanałem ciepłowniczym ułożonym głęboko

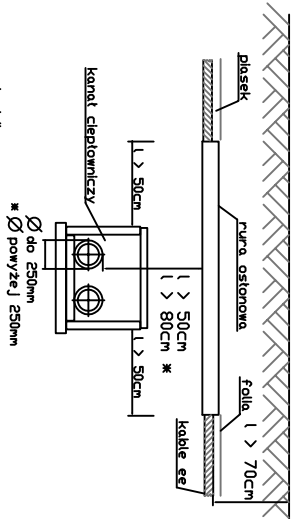

3. Kable ee na nadpięcie znamionowe sieci do 1kV z kablami ee na nadpięcie sieci wyższe niż 1kV  
a) skrzyżowanie



5. Kable różnych użytkowników  
a) skrzyżowanie




b) zbliżenie


- z rurociągami wodociagowymi, ściekowymi, ciepłymi, gazowymi z gazami niepalnymi i rurociągami z gazami palnymi o ciśn. 0,5 at




- z rurociągami z cieczami palnymi i gazami palnymi o ciśn. wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającymi ciśn. 4 at



b) zbliżenie



b) zbliżenie



|                                     |   |   |  |            |                                 |             |
|-------------------------------------|---|---|--|------------|---------------------------------|-------------|
| ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY |   |   |  |            | 64-100 LESZNO, UL. FRANCUŚKA 61 |             |
| TEL. 065 529-90-93                  |   |   |  |            | TEL. KOM. 601-763-997           |             |
| "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA          |   |   |  |            | e-mail: jurak@wis.net.pl        |             |
| Obiekt                              | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długiem Starem  |   |  |            |                                 |             |
| Adres                               | m. Długie Stare, gm. Świeciechowa, pow. łęczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 147, 167, 134/12, ob. ew. 0009 Długie Stare, j. ew. 301305_2 Świeciechowa |   |  |            |                                 |             |
| Inwestor                            | Gmina Świeciechowa  |   |  |            |                                 |             |
| Treść rysunku                       | Szczegóły skrzyżowań i zbliżeń  |   |  | Data       | Skala                           | Nr. rysunku |
| Branża                              | elektryczna   |   |  | 04.08.2021 |                                 | 3           |
| Projektant                          | mgr inż. Jerzy Wozniak  | upr. 877/86/L.O WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż. |  |            |                                 |             |
| Sprawdzający                        | inż. Kazimierz Pawlicki   | upr. 820/86/L.O WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż. |  |            |                                 |             |