




Legenda:

1. Dopływ - rura PCW
2. Trójnik PCW 90°
3. Prostka PCW
4. Kolano PCW, 88°
5. Prostka PCW,
6. Tuleja przejściowa dla rur PCW
7. Rura PCW

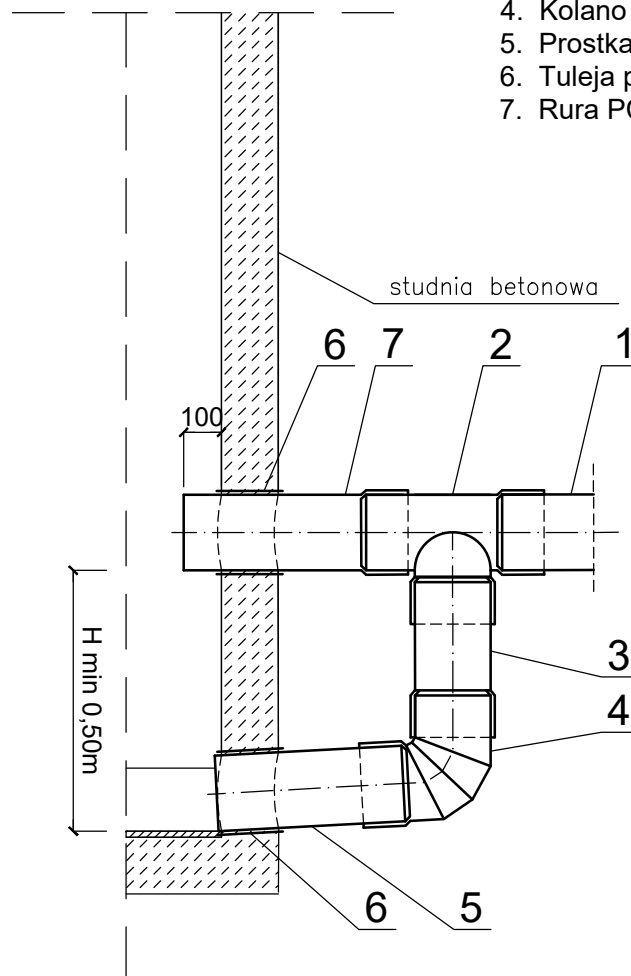

UWAGA :

1. Kaskady zewnętrzne wykonać przy włączeniu kanałów głównych do studni betonowych
2. W obrębie kaskady wykonać obsypkę z piasku stabilizowanego cementem ze szczególną starannością.

<div></div> <div>Biurow Usług Inżynieryjnych KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33 tel/fax 65 526 77 00</div>		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR					
		Gmina Świąciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Świąciechowa					
		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU					
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE NOWE- ETAP II		SCHEMAT WYKONANIA KASKADY W STUDNI BETONOWEJ					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS		SKALA		NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/PO0S/14 specjalność instalacyjno – inżynieryjna członek WOIB w Poznaniu			—		05.02	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna	DATA OPRACOWANIA		BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU	
		03.2022		IS	PB	XXVI	